



# PORTFOLIO

## Systemy Ochrony Przeciwpożarowej

[www.v-system.pl](http://www.v-system.pl)

Projektujemy, wdrażamy i serwisujemy systemy ochrony przeciwpożarowej dla obiektów przemysłowych i komercyjnych. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji instalacji PPOŻ – od koncepcji po eksploatację.

Nasz zespół ekspertów odpowiada za dobór rozwiązań, ich wdrożenie oraz prawidłowe działanie systemów w całym cyklu życia inwestycji. Pracujemy w oparciu o sprawdzone technologie i obowiązujące normy, zapewniając bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników.

## Co to oznacza w praktyce?

- **Kompleksowa obsługa**

Realizujemy cały zakres prac – od projektu, przez wykonanie instalacji, aż po serwis systemów PPOŻ.

- **Zgodność z normami**

Wdrażane przez nas rozwiązania spełniają wymagania norm PN, NFPA oraz wytycznych FM Global.

- **Sprawdzone i nowoczesne technologie**

Oferujemy systemy monitorowania instalacji, sygnalizacji pożaru, oddymiania, napowietrzania oraz Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze.

**Zapewniamy systemy ochrony przeciwpożarowej, które realnie zwiększają bezpieczeństwo obiektu.**

## Jakie systemy instalacji przeciwpożarowych oferujemy?



Instalacje tryskaczowe



Instalacje hydrantowe



Dźwiękowe systemy  
ostrzegawcze (DSO)



Systemy sygnalizacji pożaru  
(SSP)



Systemy oddymiania  
i napowietrzania



Serwis instalacji PPOŻ



Ekspertyzy PPOŻ

## Oferta

Prezentujemy ofertę, w której dobieramy szyte na miarę rozwiązania, biorąc pod uwagę potrzeby Klienta, wytyczne ubezpieczycieli oraz przyjętą normę.

## Instalacja

Kompleksowo realizujemy ustalony zakres prac, zakończony odbiorem z Państwową Strażą Pożarną / nadzorem budowlanym i Ubezpieczycielem.

## Serwis

Proponujemy kompleksową obsługę serwisową wdrożonej instalacji przeciwpożarowej.

01

02

03

04

05

06

## Weryfikacja potrzeb i możliwości

Po otrzymaniu zapytania ofertowego rozmawiamy o potrzebach i oczekiwaniach Inwestora, przeprowadzamy wizję lokalną na terenie obiektu i analizujemy dostępną dokumentację.

## Projekt

Po podpisaniu umowy przygotowujemy projekt instalacji przeciwpożarowej. W razie potrzeby projektujemy także pompownię, zbiornik wody do celów pożarowych lub jego rozbudowę oraz wzmocnienia konstrukcji stalowej – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

## Wdrożenie

Uruchamiamy instalację, przeprowadzamy szkolenie personelu i oddajemy inwestycję do użytkowania.



**Tomasz Kowalski**  
Prezes Zarządu



**Przemysław Wykręt**  
Kierownik Projektu  
Branży Sanitarnej



**Michał Okoń**  
Inżynier Budowy branży  
sanitarnej




**Piotr Matejszczak**  
Kierownik Działu  
Serwisów

Budowa budynku usługowo-magazynowego wraz z częścią biurową, zapleczem socjalnym, zbiornikiem na wody opadowe, drogą pożarową, parkingiem i murami oporowymi/ **INŻBUD Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** Żory, ul. Raciborska

**Zakres prac:** wykonanie instalacji tryskaczowej, instalacji hydrantów wewnętrznych, zbiornika retencyjnego na wodę do celów pożarowych, wyposażenia pompowni pożarowej, połączenia instalacyjnego między zbiornikiem i pompownią, instalacji nadzorującej zlecony zakres oraz koordynacja projektów branżowych w odniesieniu do instalacji tryskaczowej

**Zlecniodawca:** INŻBUD Sp. z o.o.

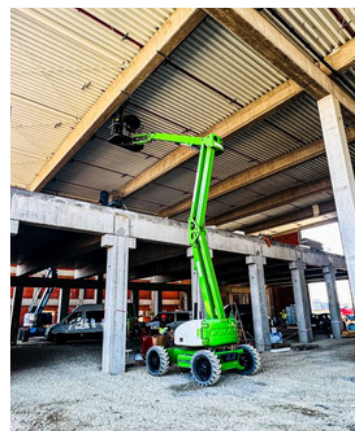


## Rozbudowa hal Moracel/ **Chomik Sp. z o. o.**

**Lokalizacja:** Žabčice, k. Brna w Czechach

**Zakres prac:** zaprojektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej (K320, K240, K80), zbiornika wody pożarowej o poj. 630 m<sup>3</sup> i pompowni (dwie pompy 2500 GPM 9,6 bar z pompą Jockey) na budowie hali magazynowej o pow. ok. 7500 m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** Chomik Sp. z o.o.


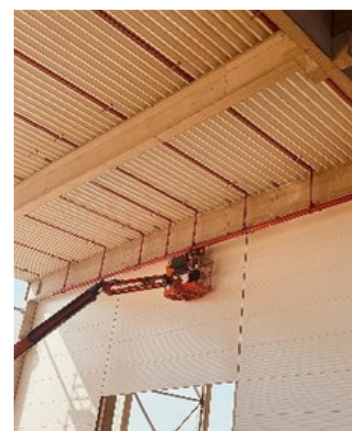


## Wydzielenie pomieszczenia chłodni wewnętrznej w hali na terenie centrum logistycznego GLP w Krakowie/ **FARUTEX Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** Kraków Modlniczka, ul. Komandosów

**Zakres prac:** wykonanie projektu instalacji tryskaczowych oraz realizacja robót instalacyjnych

**Zleceniodawca:** FARUTEX Sp. z o.o.

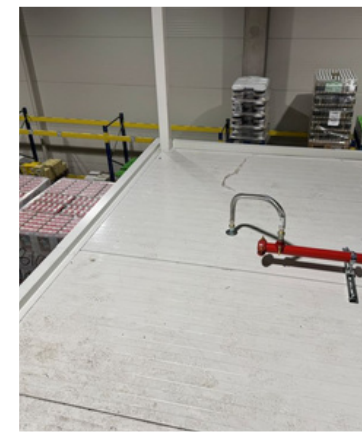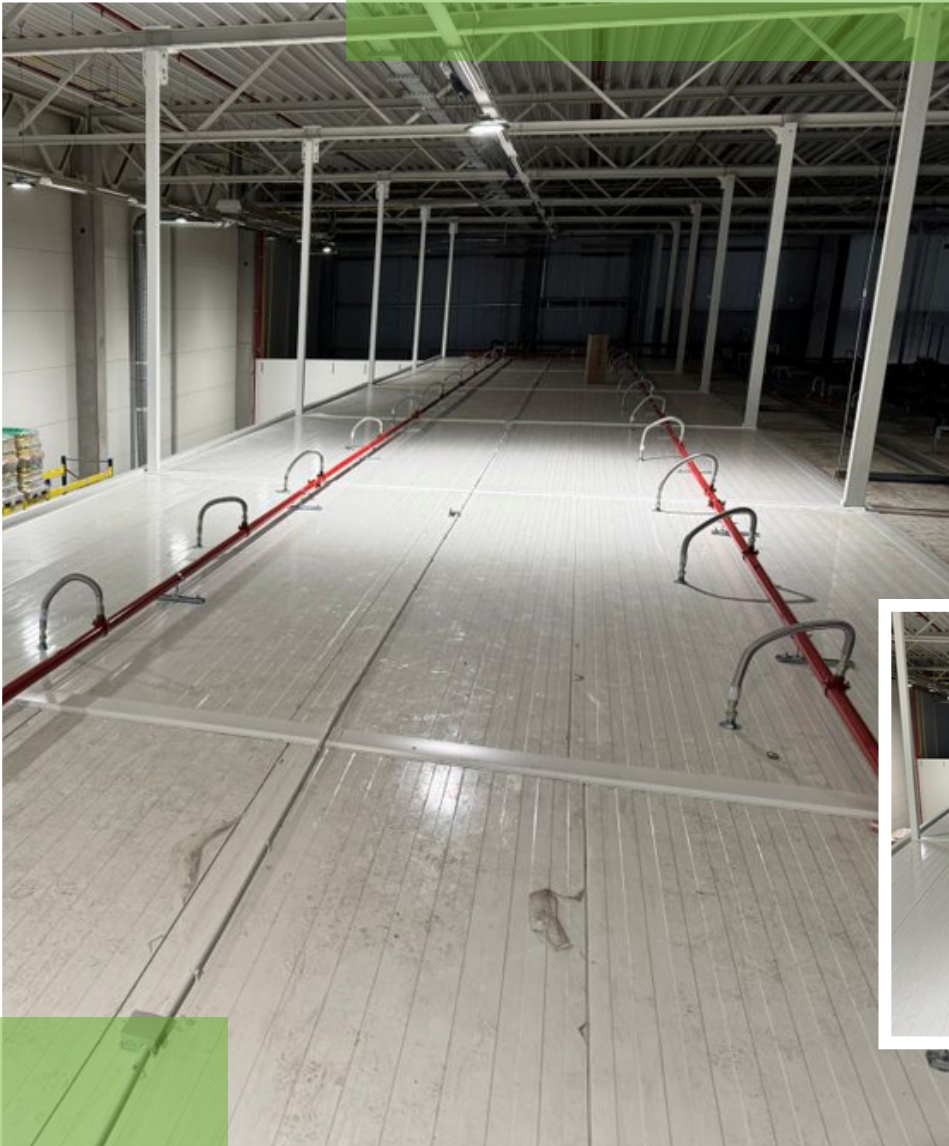



Budowa budynku usługowo-handlowego, portierni, pompowni, zbiornika wody przeciwpożarowej, zbiornika retencyjnego wody deszczowej, zbiorników gazu wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi/ **DL Invest Group PM S.A.**

**Lokalizacja:** Rzeszów, ul. Spichlerzowa

**Zakres prac:** zaprojektowanie, dostawa i montaż kompletnego systemu instalacji tryskaczowej, zbiornika ppoż., pompowni ppoż., stacji zaworowej oraz instalacji hydrantowej w obiekcie handlowo-usługowym o pow. ok. 26 000 m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** DL Invest Group PM S.A.







## Roboty projektowe i budowlane mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku magazynowego MLP Poznań WEST w Dąbrówce/ **Auto Partner S.A.**


**Lokalizacja:** Poznań, teren MLP Poznań WEST w Dąbrówce, ul. Logistyczna

**Zakres prac:** opracowanie symulacji pożaru i ewakuacji oraz ekspertyzy ppoż. budynku magazynowego o pow. ok. 52 000 m<sup>2</sup>. Dostosowanie obiektu do warunków ekspertyzy poprzez montaż instalacji hydrantowej i tryskaczowej, sygnalizacji pożaru oraz rozgłaszania komunikatów ostrzegawczych. Obsługa formalna odbiorów PSP, dostarczenie scenariusza pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

**Zlecniodawca:** Auto Partner S.A.

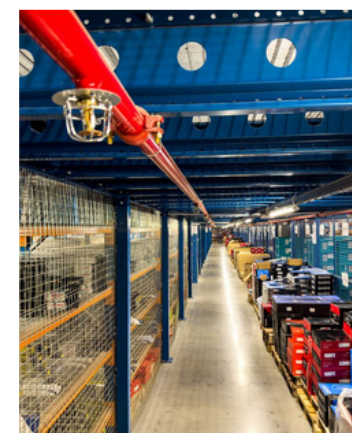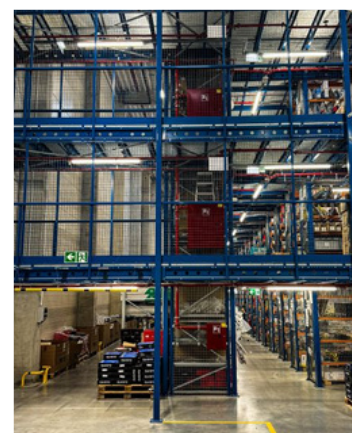


## Budowa hali produkcyjno-magazynowej Logiserv/ **POL-MET Sp. z o.o.**

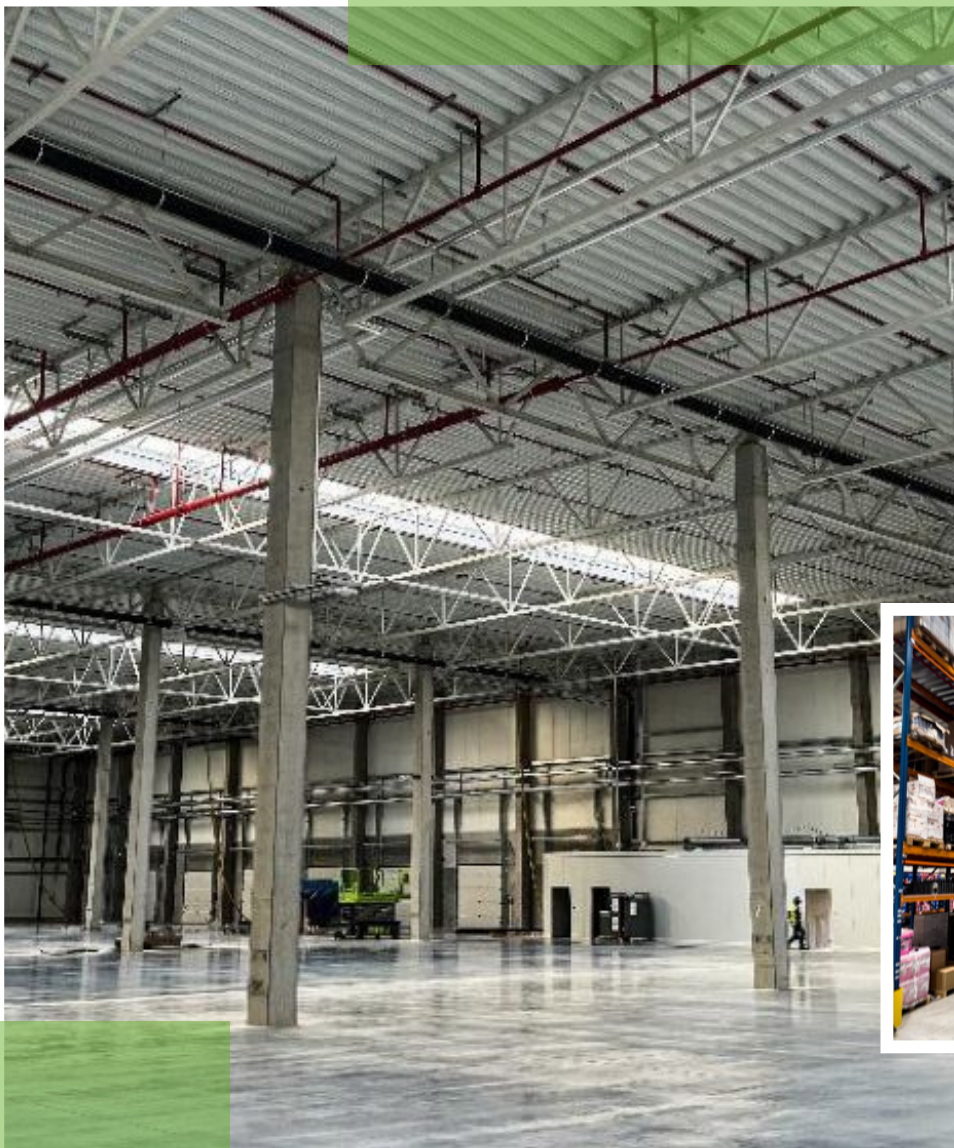

**Lokalizacja:** Wykroty, ul. Wyzwolenia

**Zakres prac:** projekt i montaż kompleksowej instalacji tryskaczowej, pompowni z dwiema pompami oraz zbiornika wody na cele pożarowe na terenie hali produkcyjno-magazynowej o pow. ok. 21 000 m<sup>2</sup>

**Zleceniodawca:** POL-MET Sp. z o.o.


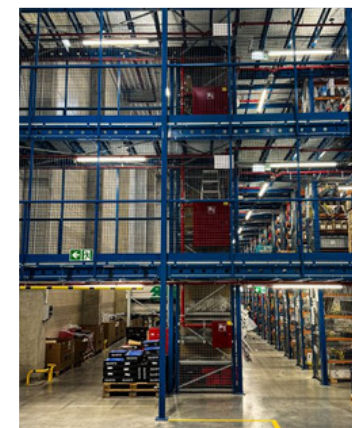


## Dostosowanie instalacji tryskaczowej do nowego układu biura w CHU/ **ZISTECHNIKA Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** CHU Gemini Park Tychy, ul. Towarowa

**Zakres prac:** dostosowanie instalacji tryskaczowej do nowego układu biura na poziomie +2 o pow. ok. 2 000 m<sup>2</sup> w funkcjonującym centrum handlowym

**Zlecniodawca:** ZISTECHNIKA Sp. z o.o.

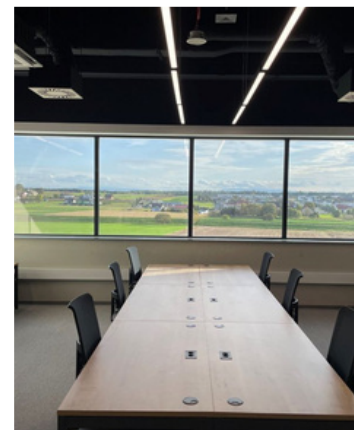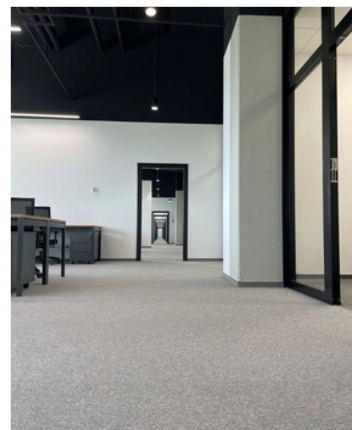


Opracowanie projektu i realizacja instalacji tryskaczowej  
w hali wysokiego składowania oraz hali produkcyjnej/  
**Kołaczek Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** Krzyszkowice w gminie Przytyk

**Zakres prac:** projekt i montaż instalacji tryskaczowej zgodnej z normą NFPA 13 oraz wyposażenia pompowni dla hali wysokiego składowania, hali produkcyjnej i magazynowej o łącznej pow. ok. 12 600 m<sup>2</sup>

**Zleceniodawca:** Kołaczek Sp. z o.o.

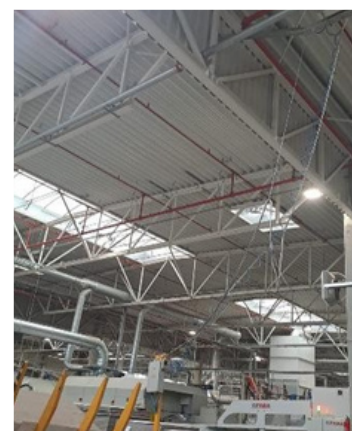


## Wykonanie instalacji tryskaczowej w Hotelu Horizon wraz z pompownią/ **PORR S.A.**

**Lokalizacja:** Szklarska Poręba, ul. Dolna

**Zakres prac:** kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej w hotelu o powierzchni użytkowej ok. 11 400 m<sup>2</sup>, na kondygnacjach -2 (garaż) oraz -1, 0, 1, 2, 3 (kondygnacje hotelowe) oraz wykonanie pompowni tryskaczowej na poz. -2

**Zlecniodawca:** PORR S.A.

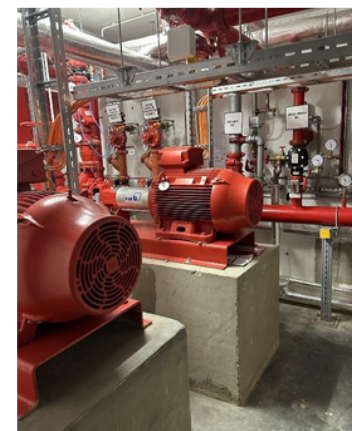

Wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej dla nowej aranżacji




Najemcy w hali Panattoni Park Wry/

**Silta sp. z o.o**

**Lokalizacja:** Wry k. Mikołowa, ul. Na Wierzysko

**Zakres prac:** dostosowanie istniejącej i wykonanie nowej instalacji tryskaczowej i hydrantowej w części hali objętej nową aranżacją o pow. użytkowej ok. 9 000 m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** Silta sp. z o.o

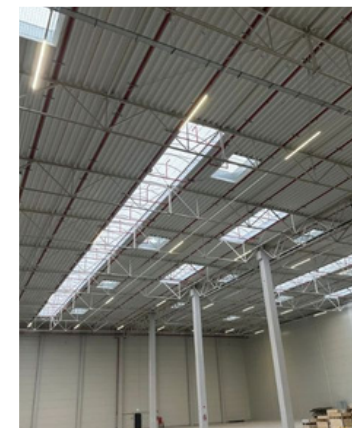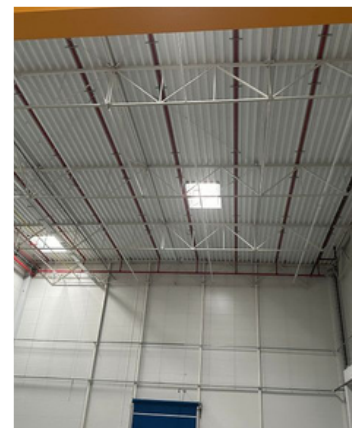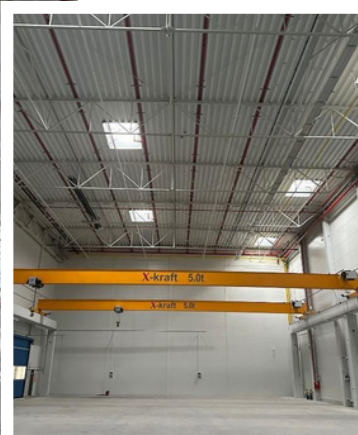

## Budowa Parku Logistycznego MLP Czeladź/ **JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.**



**Lokalizacja:** Czeladź, ul. Będzińska

**Zakres prac:** kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej w halach magazynowych B1 i B2 parku logistycznego o pow. ok. 20 000 m<sup>2</sup> wraz z projektem wykonawczym oraz dokumentacją powykonawczą

**Zleceniodawca:** JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.



## Wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej w hali magazynowej/ **MIRBUD S.A.**

**Lokalizacja:** Park GIRGENTINA, Wyry k. Mikołowa

**Zakres prac:** kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej w hali magazynowej o pow. ok. 14 500 m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** MIRBUD S.A.



Wykonanie instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem ppoż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym/ **DL Invest Group XLV Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** Czechowice-Dziedzice, ul. Elizy Orzeszkowej

**Zakres prac:** montaż instalacji tryskaczowej, hydrantowej, pompowni oraz zbiornika ppoż. w hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem biurowym o łącznej pow. ok. 21 000m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** DL Invest Group XLV Sp. z o.o.




Roboty projektowe i budowlane mające na celu  
poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku magazynowego/  
**Auto Partner S.A.**

**Lokalizacja:** Bieruń, ul. Ekonomiczna

**Zakres prac:** ekspertyza techniczna zabezpieczenia ppoż. dla wielokondygnacyjnej antresoli (symulacje pożaru i ewakuacji, analiza nośności konstrukcji w klasie E) wraz z uzgodnieniem w KW PSP; projekty wykonawcze uzgodnione z rzeczoznawcą ds. p.poż. (instalacje hydrantowe, tryskaczowe, oświetlenie awaryjne, detekcja dymu, system rozgłaszania komunikatów) oraz realizacja tych instalacji.

Powierzchnia użytkowa budynku: ok. 55 000 m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** Auto Partner S.A.



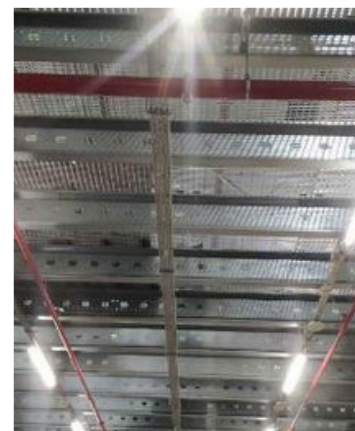


## Montaż instalacji tryskaczowej oraz instalacji detekcji pożaru w hali magazynowej/ **Auto Partner S.A.**

**Lokalizacja:** Pruszków, ul. Moszna

**Zakres prac:** wykonanie dokumentacji projektowej; montaż instalacji tryskaczowej; wykonanie instalacji detekcji pożaru; dostawa i uruchomienie centrali pożarowej; powierzchnia użytkowa budynku: ok. 7 000 m<sup>2</sup>

**Zleceniodawca:** Auto Partner S.A.

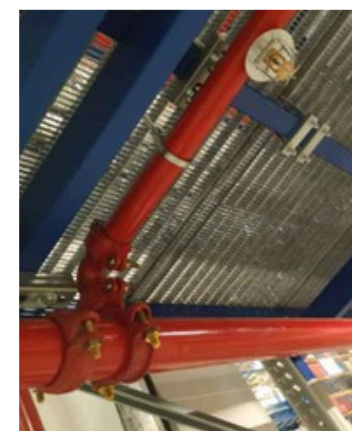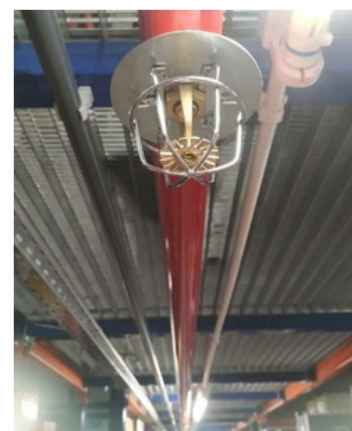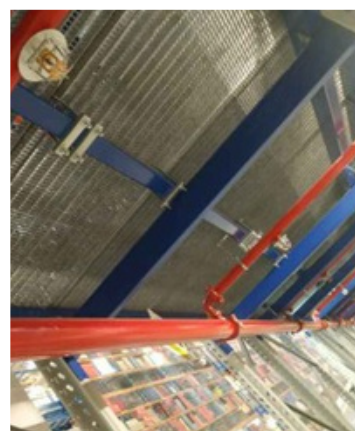


Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej  
w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych/  
**Wenterm Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** EKO-WTÓR Skawina, ul. Piłsudskiego

**Zakres prac:** dostawa i montaż instalacji tryskaczowej  
wraz z wykonaniem pompowni tryskaczowej (100 szt. tryskaczy);  
powierzchnia użytkowa budynku: ok. 1 000 m<sup>2</sup>

**Zlecniodawca:** Wenterm Sp. z o.o.


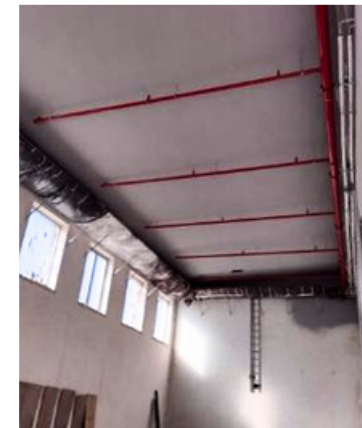


## Rozbudowa CHU Gemini Park Tychy/ Zistechnika Sp. z o.o.

Lokalizacja: Tychy, ul. Towarowa

Zakres prac: Wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z projektem przy rozbudowie centrum handlowego (pow. rozbudowy: ok. 12 000m<sup>2</sup>)

Zlecniodawca: Zistechnika Sp. z o.o.

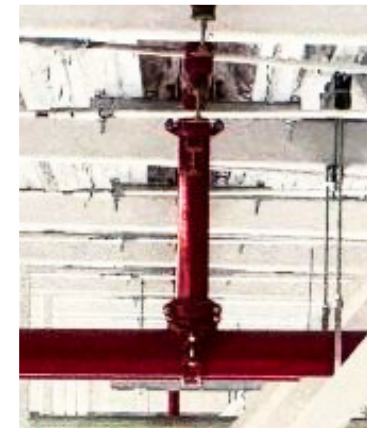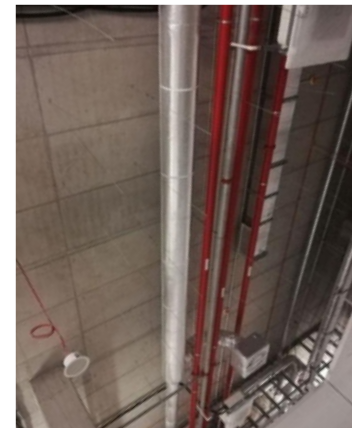

Przebudowa laboratoriów, pomieszczeń magazynowych i technicznych,  
budowa zbiornika wody na cele pożarowe i pompowni w zakładzie  
produkcyjnym/ **Żywiec Zdrój S.A.**

**Lokalizacja:** Tychy, ul. Towarowa

**Zakres prac:** prace budowlano-remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji elektrycznych i sanitarnych (w tym instalacji tryskaczowych); rozbiórka istniejącego zbiornika i pompowni tryskaczowej, dostawa i montaż zbiornika tryskaczowego oraz budowa i uzbrojenie nowej pompowni tryskaczowej

**Zlecniodawca:** Żywiec Zdrój S.A.




Instalacja tryskaczowa z systemem monitorowania oraz sterowaniem klapami ppoż., napowietrzaniem i kontrolą dostępu na drogach ewakuacji w nowo budowanej hali produkcyjnej / **P.B. INBUD BIELSKO Sp. z o.o. Sp.K.**

**Lokalizacja:** Hala InPost w Bielsku-Białej, ul. Londzina

**Zakres prac:** Kompleksowa instalacja tryskaczowa z pompownią i zbiornikiem o poj. 410 m<sup>3</sup> w budynku magazynowym o pow. ok. 9 000 m<sup>2</sup> (w tym sekcje mokre i glikolowe) oraz systemu monitorowania PPOŻ

**Zleceniodawca:** P.B. INBUD BIELSKO Sp. z o.o. Sp.K.

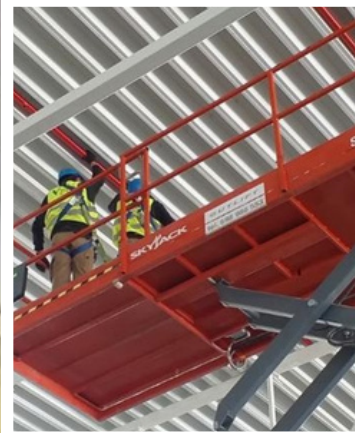



## Montaż instalacji tryskaczowej w obiekcie zamieszkania zbiorowego z usługami towarzyszącymi i garażem podziemnym / **CUBE Construction Sp. z o.o. Sp.K.**

**Lokalizacja:** Hotel Crystal Mountain Resort Wisła, ul. Bukowa

**Zakres prac:** Wykonanie instalacji suchej tryskaczowej (1140 tryskaczy)  
w obiekcie hotelowym na czterech kondygnacjach garażowych  
(pow. ok. 10 000 m<sup>2</sup>) oraz wykonanie pompowni z pompami zatapialnymi

**Zleceniodawca:** CUBE Construction Sp. z o.o. Sp.K.




## Kompletny montaż instalacji tryskaczowej na poziomach L-1, L-2, L-3, L-00, L-05, L-06, L-07, L-08 / **TKT ENGINEERING Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** Biurowiec „Mogilska Office” w Krakowie

**Zakres prac:** wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej wg VDS  
(tryskacze K80; tranzyty tryskaczowe DN 100, DN 80, DN 65;  
rozprowadzenie DN 50, 40, 32, 25; standardowe elementy mocujące jak  
tuleje rozporowe, pręty gwintowane, pętle rurowe

**Zlecniodawca:** TKT ENGINEERING Sp. z o.o.

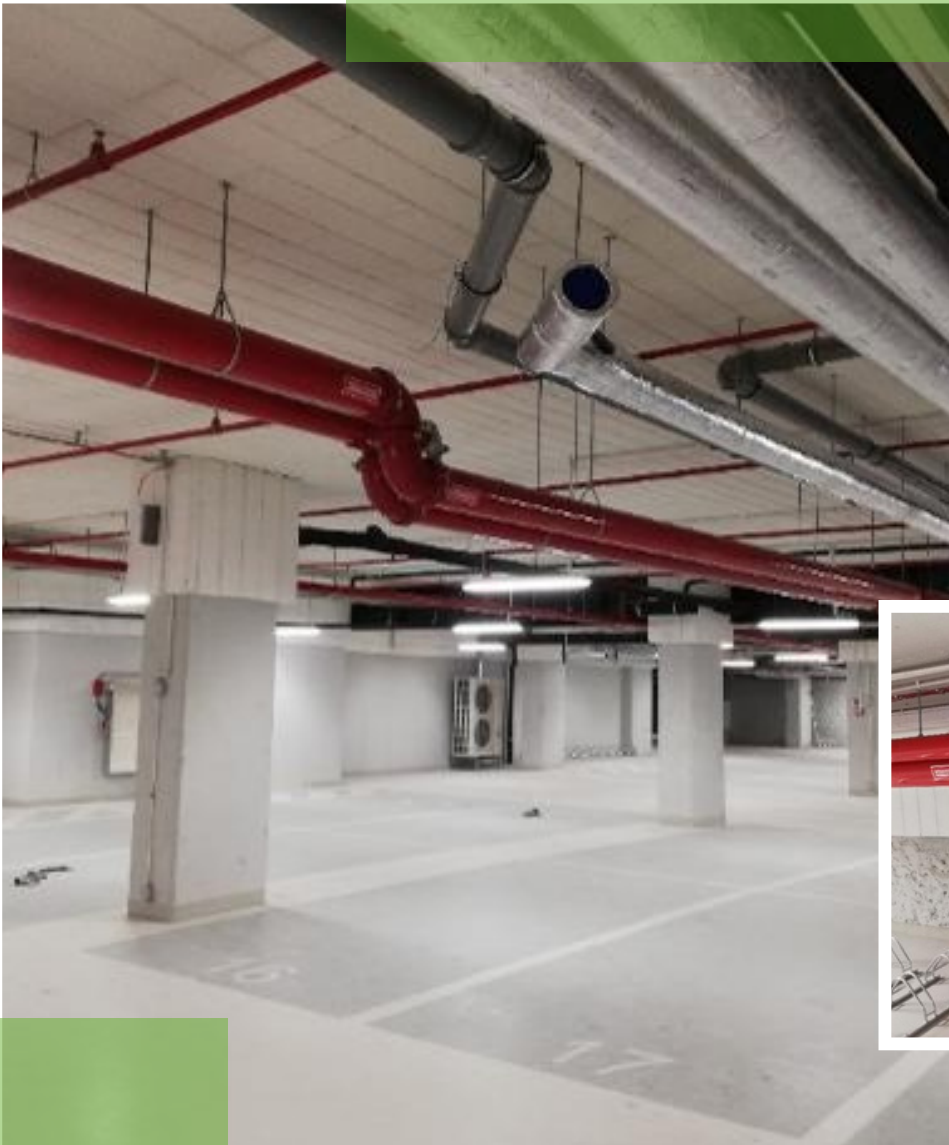






## Wykonanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w nowo wybudowanym budynku produkcyjno-magazynowym oraz w istniejącym budynku magazynowym/ **IT Consulting / Atkow Technology**

**Lokalizacja:** SYNTHOS S.A., Oświęcim, ul. Chemików

**Zakres prac:** wykonanie dwóch sekcji instalacji tryskaczowej mokrej oraz wykonanie dwóch sekcji instalacji zraszaczowej

**Zlecniodawca:** IT Consulting / Atkow Technology

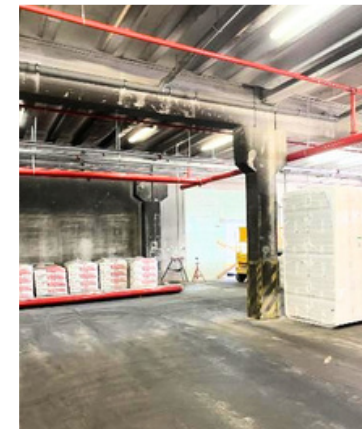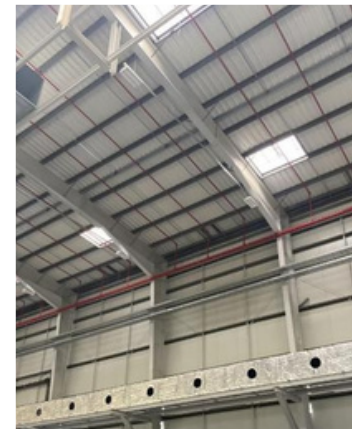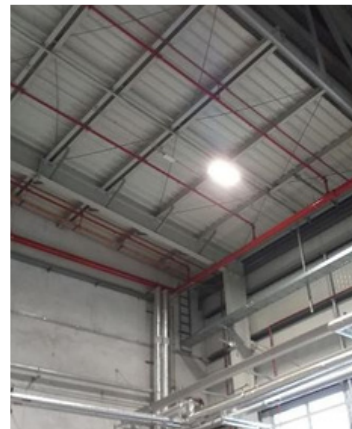

## Lokale Najemców w CHU Gemini Park/ Gemini Park Tychy Sp. z o.o. oraz ZISTECHNIKA Sp. z o.o.



**Lokalizacja:** Tychy, ul. Towarowa 2c

**Zakres prac:** dostosowanie instalacji tryskaczowej do nowej aranżacji w lokalach Najemców w istniejącym centrum handlowym; powierzchnia użytkowa budynku: ok. 74 000 m<sup>2</sup>

**Zleceniodawca:** Gemini Park Tychy Sp. z o.o. oraz ZISTECHNIKA Sp. z o.o.






Dostosowanie istniejącego budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym do warunków opisanych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej/ **WESTMARK WALENDÓW 2 Sp. z o.o. SP.K.**

**Lokalizacja:** Warszawa, ul. Bokserska

**Zakres prac:** wykonanie żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z kompletną pompownią tryskaczową, wykonanie instalacji tryskaczowej, SSP, DSO i oddymiania

**Zlecniodawca:** WESTMARK WALENDÓW 2 Sp. z o.o. SP.K.

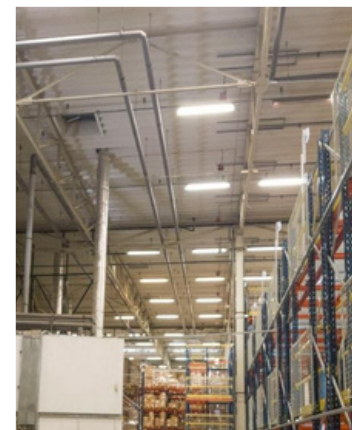

## Projekt i realizacja instalacji tryskaczowej wg FM Global/ **DANONE POLAND Sp. z o.o.**



**Lokalizacja:** Fabryka w Bieruniu, ul. Świerczyniecka

**Zakres prac:** Wykonanie instalacji tryskaczowych: w głównym budynku produkcyjnym (poz. -6,30), magazynie (przebudowa, poz. -6,30), hali paletyzatora (inst. sucha), centrum energetycznym, obiekcie produkcyjnym Graham (inst. mokra) oraz hali Bossar/Actimel; projekt instalacji dla magazynów zimnych oraz dostawa i montaż tablicy synoptycznej

**Zlecniodawca:** DANONE POLAND Sp. z o.o.




## Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Parku Handlowym Kasztelania/ ACE Group Sp. z o.o..

**Lokalizacja:** Chrzanów, ul. Szpitalna

**Zakres prac:** dostawa i montaż zestawu hydroforowego WILO wraz z układem pomiarowym i zabezpieczeniem; dostawa i montaż 22 szt. szafek hydrantowych HW-25; wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych ocynkowanych (DN80, DN50, DN32)

**Zleceniodawca:** ACE Group Sp. z o.o.

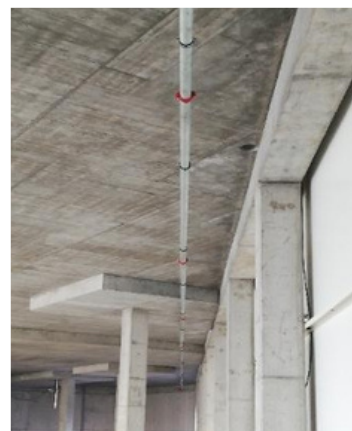


## Wewnętrzna instalacja hydrantowa w hali magazynowo produkcyjnej / **FIRE PRO Sp. z o.o.**

**Lokalizacja:** Czechowice-Dziedzice, ul. Orzeszkowej

**Zakres prac:** wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem skrzynek hydrantowych HP-52 oraz montaż zestawu hydroforowego wraz z obejściem testowym

**Zleceniodawca:** FIRE PRO Sp. z o.o.

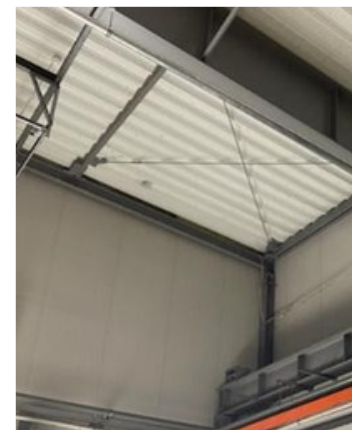

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zleceniodawca                | Lokalizacja                                      | Terminy realizacji     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z wykonaniem pompowni oraz dostawą i montażem naziemnego zbiornika zapasu wody na cele p.poż. na terenie przebudowywanej hali produkcyjno-magazynowej w Oławie                                                                                                                                                                            | DEV POL Sp. z o.o.           | MCC Oława, ul. Szwedzka                          | od XII.2025 do NADAL   |
| Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowych wraz z wykonaniem pompowni tryskaczowej i montażem zbiornika zapasu wody na cele ppoż. na terenie BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNymi URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w Pawłowicach                                                                                    | ZM Elektryk                  | Pawłowice, ul. Mickiewicza                       | od XII.2025 do NADAL   |
| Wykonanie stałych urządzeń zraszaczowych pianowych zabezpieczających stanowiska rozładunkowe cystern kolejowych - przygotowanie zawiesi, prefabrykacja i montaż rur wraz ze zraszaczami (łącznie ok. 300 szt. zraszaczy) oraz wpięcie do istniejącej na obiekcie instalacji.                                                                                                                 | COLAS RAIL Polska Sp. z o.o. | Nowa Wieś Wielka, baza PERN, ul. Przemysłowa     | od XI.2025 do NADAL    |
| Wykonanie projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. p.poż instalacji detekcji dymu, systemu rozgłaszania komunikatów i kamer termowizyjnych oraz wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji detekcji dymu, systemu rozgłaszania komunikatów oraz montażu kamer termowizyjnych przy stanowiskach ładowania wózków widłowych wraz z obsługą formalną odbiorów przez PSP | Auto Partner S.A.            | MLP Zgorzelec Hala A w Zgorzelcu, ul. Sulikowska | od VIII.2025 do NADAL  |
| Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych, instalacji tryskaczowej pod podestami technologicznymi oraz instalacji kurtyn zraszających na hali paletyzacji w fabryce Danone w Bieruniu (wraz z wpięciem nowych sygnałów oraz aktualizacją wizualizacji)                                                                                                                                     | DANONE Sp. z o.o.            | Bieruń, ul. Świerczyńska                         | od III.2025 do NADAL   |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej, instalacji hydrantów wewnętrznych, zbiornika retencyjnego na wodę dc. pożarowych, wyposażenia pompowni pożarowej, połączenia instalacyjnego między zbiornikiem i pompownią, instalacji nadzorującej zlecony zakres oraz koordynacja projektów branżowych w odniesieniu do instalacji tryskaczowej                                                         | INŻBUD Sp. z o.o.            | Żory, ul. Raciborska                             | od II.2025 do XII.2025 |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zleceniodawca                 | Lokalizacja                               | Terminy realizacji     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Wykonanie projektu instalacji tryskaczowych oraz realizacja robót instalacyjnych dla inwestycji pn. „Wydzielenie pomieszczenia chłodni wewnętrznej w hali na terenie centrum logistycznego GLP w Krakowie”                                                                                                                                                                                                               | FARUTEX Sp. z o.o.            | Kraków Modlniczka,<br>ul. Komandosów      | od XI.2024 do III.2025 |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej dla wiaty magazynowej przy obiekcie 16 na terenie FCA Poland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZG INSTAL Zbigniew<br>Garbacz | Tychy, ul. Turyńska                       | od X.2024 do XI.2024   |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej w oparciu o tryskacze podstropowe K320, K240 i K80 (instalacja wraz z zaworami kontrolno-alarmowymi, przepustnicami monitorowanymi, zaworami testowymi – z certyfikatem FM Global). Dostawa i montaż zbiornika wody pożarowej o pojemności 630m <sup>3</sup> . Dostawa i montaż pompowni w oparciu o dwie pompy 2500 GPM 9,6 bar z pompą Jockey.                                       | Chomik Sp. z o. o.            | Žabčice, k. Brna w Czechach               | od II.2024 do IX.2025  |
| Budowa budynku usługowo-handlowego, portierni, pompowni, zbiornika wody przeciwpożarowej, zbiornika retencyjnego wody deszczowej, zbiorników gazu wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi<br>– dostawa i montaż kompletnego systemu instalacji tryskaczowej, zbiornika p.poż, pompowni p.poż, stacji zaworowej, instalacji hydrantowej, wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej | DL Invest Group PM S.A.       | Rzeszów, ul. Spichlerzowa                 | od IV.2023 do XII.2023 |
| Adaptacja biur na poz. +2 CHU Gemini Park w Tychach – dostosowanie instalacji tryskaczowej do nowej aranżacji lokalu w istniejącym centrum handlowym                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZISTECHNIKA Sp. z o.o.        | CHU GEMINI PARK Tychy,<br>ul. Towarowa 2c | od VI.2023 do X.2023   |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zleceniodawca               | Lokalizacja                                       | Terminy realizacji     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Roboty projektowe i budowlane mające na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynku magazynowego MLP Poznań WEST w Dąbrowce – Wykonanie: symulacji pożaru; symulacji ewakuacji; ekspertyzy p.poż. w zakresie antresoli wielokondygnacyjnej zlokalizowanej w części wynajmowanej przez AP; analiza konstrukcji antresol/nośności hali w klasie E; reprezentowanie Inwestora przed PSP; projektów wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. p.poż instalacji hydrantowej i tryskaczowej; wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji hydrantowej i tryskaczowej wraz z obsługą formalną odbiorów przez PSP, dostarczeniem scenariusza pożarowego oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | Auto Partner S.A.           | teren MLP Poznań WEST w Dąbrowce, ul. Logistyczna | od I.2023 do VIII.2025 |
| Budowa hali produkcyjno-magazynowej Logiserv w Wykrotach – Zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksowej instalacji tryskaczowej wraz z wyposażeniem pompowni z dwoma pompami i zbiornikiem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POL-MET Sp. z o.o.          | Logiserv, Wykroty, ul. Wyzwolenia                 | od XII.2022 do NADAL   |
| Opracowanie projektu i realizacja instalacji tryskaczowej w hali wysokiego składowania oraz hali produkcyjnej – Wykonanie projektu instalacji tryskaczowej wg normy NFPA 13 dla hali wysokiego składowania, hali produkcyjnej oraz obiektów produkcyjnych i magazynowych; Dostawa i montaż zgodnie z wykonanym projektem instalacji tryskaczowej na w/w obiektów; Wykonanie wyposażenia pompowni                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kołaczek Sp. z o.o.         | Krzyszkwice w gminie Przytyk                      | od VII.2022 do NADAL   |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej w Hotelu Horizon wraz z pompownią – Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej w hotelu na kondygnacjach -2 (garaż) oraz -1, 0, 1, 2, 3 (kondygnacje hotelowe) oraz wykonanie pompowni tryskaczowej na poz. -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PORR S.A.                   | Szklarska Poręba, ul. Dolna                       | od V.2022 do II.2024   |
| Budowa Parku Logistycznego MLP Czeladź – kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantów wewnętrznych w hali magazynowej oznaczonej symbolem B1 i B2 wraz z opracowaniem projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | Czeladź, ul. Będzińska                            | od VI.2022 do III.2023 |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zleceniodawca                          | Lokalizacja                                 | Terminy realizacji       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Wykonanie instalacji tryskaczowej i hydrantowej w hali magazynowej Parku GIRGENTINA - Kompleksowa realizacja instalacji tryskaczowej i hydrantowej w Hali A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MIRBUD S.A.                            | Wyry k. Mikołowa                            | od II.2022 do IX.2023    |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym - Roboty budowlane polegające na wykonaniu kompletnej instalacji tryskaczowej, hydrantowej oraz pompowni wraz ze zbiornikiem p.poż. w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym; Wykonanie instalacji tryskaczowej w pomieszczeniach biurowych oraz dodatkowych hydrantów z reduktorami                                                    | DL Invest Group XLV Sp. z o.o.         | Czechowice-Dziedzice, ul. Elizy Orzeszkowej | od XII.2021 do VIII.2022 |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej w antresolach wielopoziomowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Auto Partner S.A.                      | Bieruń, ul. Ekonomiczna;                    | od XII.2021 do V.2022    |
| Montaż instalacji tryskaczowej w hali magazynowej Auto Partner w Pruszkowie - Wykonanie instalacji tryskaczowej mocowanej do konstrukcji antresol za pomocą systemowych zawieszek z wykorzystaniem tryskaczy K80 i K160 (łącznie 3700 szt.); Wykonanie włączenia do istniejącej instalacji tryskaczowej; Wykonanie dwóch sekcji tryskaczowych nowych; Wykonanie 3 podsekcji tryskaczowych; Wykonanie projektu wykonawczego instalacji tryskaczowej w ciągach komunikacyjnych uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż | Auto Partner S.A.                      | Pruszków, ul. Moszna                        | od III.2022 do VI.2022   |
| Kompleksowe wykonanie instalacji tryskaczowej i instalacji hydrantowej na obiekcie 7R - hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KAPEO Polska Sp. z o.o.                | 7R, Czechowice - Dziedzice                  | od VII.2022 do VI.2023   |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej na jednej kondygnacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Merkury Market sp. z o. o. LAND S.K.A. | Merkury Market, Tychy, ul. Towarowa         | XII.2022                 |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zleceniodawca                    | Lokalizacja                                  | Terminy realizacji     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Wykonanie instalacji tryskaczowej w istniejącym budynku handlowo – biurowym                                                                                                                                                                                                                                                                          | Merkury Market sp. z o. o. sp. k | Merkury Market Bielsko-Biała, ul. Warszawska | od IX.2022 do XI.2022  |
| Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu instalacji tryskaczowej oraz hydrantowej zgodnie z przekazanymi wytycznymi, projektem budowlanym Zleceniodawcy, decyzją o pozwoleniu na budowę i pozostałą dokumentacją dotyczącą zakresu przebudowy pomieszczenia szatni na biura oraz rozbudowy o szatnię kontenerową na terenie zakładu LEAR w Bieruniu | GREGHAL Sp. z o.o.               | LEAR, Bieruń, ul. Strefowa                   | od VI.2022 do VII.2022 |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej na antresoli (w ilości do 1200 szt. tryskaczy) oraz instalacji hydrantowej w Centrum Logistycznym                                                                                                                                                                                                                  | OEX E-Business sp. z o.o.        | Good Point Łubna, ul. Puławska               | od IV.2022 do VII.2022 |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej w regałach automatycznych, szatni oraz pod antresolami wraz projektami wykonawczymi.                                                                                                                                                                                                                               | Auto Partner S.A.                | AutoPartner Bieruń, ul. Ekonomiczna          | od VIII.2021 do X.2021 |
| Dostawa i montaż instalacji tryskaczowej dla Eko-Wtór ze Skawiny                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wenterm Sp. z o.o.               | EKO-WTÓR Skawina, ul. Piłsudskiego           | od V.2021 do VIII.2021 |
| Dostosowanie instalacji tryskaczowej i instalacji hydrantowej do nowej aranżacji w lokalach w istniejącym centrum handlowym                                                                                                                                                                                                                          | Gemini Park Tychy sp. z o.o.     | CHU GEMINI PARK Tychy, ul. Towarowa 2c       | od V.2021 do NADAL     |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zlecniodawca                           | Lokalizacja                                              | Terminy realizacji     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z projektem wykonawczym przy zmianie aranżacji lokali w CHU Gemini Jasna Park w Tarnowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vatra Group Sp. z o.o. SP. K.          | CHU GEMINI JASNA PARK,<br>Tarnów                         | od V.2021 do VIII.2021 |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej wraz z projektem wykonawczym przy rozbudowie CHU Gemini Park w Tychach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZISTECHNIKA Sp. z o.o.                 | CHU GEMINI PARK Tychy,<br>ul. Towarowa 2c                | od XII.2020 do X.2021  |
| Modernizacja półstałej instalacji gaszenia pianą piwnic olejowych przy walcarkach WS1 i WS2 na wydziale Stalprodukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STALPRODUKT S.A.                       | Bochnia, ul. Wygody                                      | od IX.2021 do X.2021   |
| Przebudowa laboratorium, przebudowa i rozbudowa pomieszczeń magazynowych i technicznych oraz zaprojektowanie i wybudowanie pompowni oraz zbiornika wody do celów pożarowych. Dostawa i montaż zbiornika tryskaczowego oraz budowa i uzbrojenie nowej pompowni tryskaczowej.                                                                                                                                                                                        | Żywiec Zdrój S.A.                      | Zakład Produkcyjny Żywiec Zdrój S.A. Jeleśnia, ul. Suska | od XI.2020 do IV.2021  |
| Wykonanie kompletnej instalacji tryskaczowej wraz z pompownią i zbiornikiem pożarowym na potrzeby budynku magazynowego INPOST - wykonanie trzech sekcji instalacji tryskaczowej mokrej oraz czterech podsekcji glikolowych; dostawa zbiornika 410 m <sup>3</sup> ; dostawa i montaż pompowni tryskaczowej wraz z instalacją monitorowania instalacji tryskaczowej wraz zysterowaniem klap ppoż., napowietrzania i zwalniania kontroli dostępu na drogach ewakuacji | Inbud Bielsko sp. z o.o.<br>Sp. K.     | INPOST Bielsko- Biała,<br>ul. Ks. Londzina               | od IX.2020 do XII.2020 |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej w Crystal Mountain Resort<br>Wielkość inwestycji: 1 140 szt. tryskaczy stojących<br>Zakres prac: wykonanie instalacji tryskaczowej suchej wg normy NFPA na czterech kondygnacjach garażowych wraz z wykonaniem pompowni tryskaczowej z wykorzystaniem dwóch pomp zatapialnych elektrycznych                                                                                                                                      | CUBE Construction<br>Sp. z o.o. Sp. K. | Hotel Cristal Mountain Resort<br>Wiśła, ul. Bukowa       | od V.2020 do XII.2020  |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zleceniodawca                        | Lokalizacja                                              | Terminy realizacji      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wykonanie instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w nowo wybudowanym budynku produkcyjno-magazynowym oraz w istniejącym budynku magazynowym firmy SYNTHOS S.A.                                                                                                                                                                                                         | IT Consulting / Atkow Technology     | SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików                      | od VII.2020 do IX.2020  |
| Kompletny montaż instalacji tryskaczowej w biurowcu na poziomach L-00, L-05, L-06, L-07, L-08 - Wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej na poziomach L-00, L-05, L-06, L-07, L-08 wg VDS                                                                                                                                                                       | Vatra Group Sp. z o.o. SP.K.         | Biurowiec „Mogilska Office” Kraków, ul. Mogilska         | od XI.2018 do I.2019    |
| Wykonanie instalacji tryskaczowej suchej na potrzeby hali magazynowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Żywiec Zdrój S.A.                    | Zakład Produkcyjny Żywiec Zdrój S.A. Jeleśnia, ul. Suska | od XI.2018 do XII.2018  |
| Kompletny montaż instalacji tryskaczowej w biurowcu na poziomach L-1, L-2, L-3 - Wykonanie instalacji tryskaczowej podstropowej na poziomie -3, -2 oraz -1 wg VDS                                                                                                                                                                                                     | Vatra Group Sp. z o.o. SP.K.         | Biurowiec „Mogilska Office” Kraków, ul. Mogilska         | od X.2018 do XII.2018   |
| Dostosowanie istniejącego budynku magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym do warunków opisanych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej - wykonanie żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z kompletną pompownią tryskaczową, wykonaniu instalacji tryskaczowej, SSP, DSO i oddymiania. Wielkość inwestycji: pow. ok. 17 685 m2 | WESTMARK WALENDÓW 2 Sp. z o.o. SP.K. | Warszawa, ul. Boksterska                                 | od III.2018 do XII.2018 |
| Przebudowa istniejącej instalacji tryskaczowej w magazynie adaptowanym na halę produkcyjno - magazynową dla linii szkła wg wymagań FM Global                                                                                                                                                                                                                          | P. B. „MODULAR” Sp. z o.o.           | Zakład Produkcyjny Żywiec Zdrój S.A. Jeleśnia, ul. Suska | od X.2018 do XI.2018    |

| Inwestycja / realizacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zleceniodawca                 | Lokalizacja                                | Terminy realizacji       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Projektowanie i wykonanie instalacji tryskaczowej w rozbudowywanej hali produkcyjno-magazynowej wg standardów FM Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FAMEX-BIS Sp. z o.o.          | VALEO Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska | od VIII.2018 do XII.2018 |
| Projekt i realizacja instalacji tryskaczowej wg standardów FM Global - przebudowa instalacji tryskaczowej w magazynie -6,30, wykonanie instalacji tryskaczowej suchej w hali paletyzatora ; wykonanie instalacji tryskaczowej w centrum energetycznym; wykonanie instalacji tryskaczowej mokrej w obiekcie produkcyjnym Graham; wykonanie instalacji tryskaczowej w hali Bossar / Actimel.                                    | Vatra Group Sp. z o.o. SP. K. | Fabryka w Bieruniu, ul. Świerczyńska       | od XII.2016 do III.2018  |
| Projekt instalacji tryskaczowej w magazynach zimnych (wg FM Global)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vatra Group Sp. z o.o. SP. K. | Fabryka w Bieruniu, ul. Świerczyńska       | od XII.2016 do III.2018  |
| Dostawa i montaż tablicy synoptycznej - wykonanie monitoringu technicznego oraz pożarowego instalacji tryskaczowej dla obiektu w Bieruniu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vatra Group Sp. z o.o. SP. K. | Fabryka w Bieruniu, ul. Świerczyńska       | od XII.2016 do III.2018  |
| Inwentaryzacja architektoniczna budynku, antresol i regałów (w tym przekroje i PZT), opracowanie ekspertyzy ppoż. przez rzeczoznawcę oraz symulacji CFD. Przygotowanie dokumentacji do zmiany sposobu użytkowania i przebudowy oraz projektów technicznych: SSP (czujki liniowe, zasysające, ROP), oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego i sygnalizacji dźwiękowej (sygnalizatory akustyczne).                                 | Auto Partner S.A.             | Bieruń, ul. Ekonomiczna                    | od XII.2021 do NADAL     |
| Wykonanie instalacji detekcji pożaru: czujki zasysające w regałach magazynowych (wszystkie poziomy) i sztolni 2 oraz czujki punktowe w pomieszczeniach biurowych i socjalnych. Instalacja zasilania czujek zasysających (zasilacze p.poż.), dostawa i uruchomienie centrali pożarowej oraz montaż 40 ręcznych ostrzegaczy pożarowych.                                                                                         | Auto Partner S.A.             | Bieruń, ul. Ekonomiczna                    | od IV.2022 do VI.2022    |
| Wykonanie instalacji detekcji pożaru w zakresie: realizacji detekcji pożaru realizowanej przez czujki zasysające w regałach magazynowych we wszystkich poziomach antresol, realizacji instalacji zasilania wszystkich czujek zasysających opartej o zasilacze p.poż, wykonania dokumentacji technicznej powykonawczej detekcji pożaru w regałach, zabudowania 20 ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe), udziału w odbiorach z PSP | Auto Partner S.A.             | Pruszków, ul. Moszna                       | od III.2022 do 12.2022   |

### **JOKAGROUP®**

Zlecone prace projektowe i instalacyjne zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, przy zachowaniu wysokiej jakości i staranności wykonania odpowiadającej zapisom normy NFPA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.

**Andrzej Drozd – Prezes Zarządu Joka Budownictwo Sp. z o.o.**



Pomimo konieczności pracy tylko w nocy, firma wykazała się bardzo dobrą organizacją pracy. Instalacje powierzone do realizacji zostały wykonane bardzo dobrze jakościowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wymogami ubezpieczyciela i zarządcy obiektu  
**Marek Stachowicz – Wiceprezes ZISTECHNIKA Sp. z o.o.**

### **Żywiec Zdrój S.A.**

Firma VSYSTEM wykazała się bogatą wiedzą techniczną i doświadczeniem, czego wynikiem było wykonanie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną i wymogami ubezpieczyciela. Polecamy spółkę jako kompetentnego i odpowiedzialnego wykonawcę systemów ochrony przeciwpożarowej.

**Adam Stasica – Kierownik Działu Projektów Infrastrukturalnych Żywiec Zdrój S.A.**



Z pełnym przekonaniem polecam – jako zaufanego i rzetelnego partnera przy realizacji usług w zakresie projektowania, uzgodnienia i montażu systemów ochrony przeciwpożarowej.

**Adam Motyl – Wiceprezes Zarządu INBUD BIELSKO**

## **AUTO PARTNER S.A.**

Mając na uwadze udaną współpracę przy realizacji inwestycji, z pełnym przekonaniem polecamy firmę V SYSTEM jako zaufanego i kompetentnego partnera przy realizacji usług w zakresie projektowania i montażu systemów ochrony przeciwpożarowej.

**Andrzej Manowski – Wiceprezes Zarządu AUTO PARTNER S.A.**

## **Danone Sp. z o.o.**

Zarówno projekt jak i prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z najwyższymi standardami, sprawnie i bez opóźnień. Instalacja zaprojektowana i wykonana została przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów i urządzeń wysokiej klasy, będąc jednocześnie optymalnie dostosowana do naszych wymagań.

**Nikodem Graczyk – Kierownik ds. Energetyki Danone Sp. z o.o.**



**VSYSTEM Sp. z o.o.**

ul. Strumieńska 49  
43-385 Jasienica

NIP: 5472176163

REGON: 366969654

KRS: 0000672194

**Kontakt:**

tel. 502-614-264

[biuro@v-system.pl](mailto:biuro@v-system.pl)



[www.v-system.pl](http://www.v-system.pl)